

## INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

Nº **2018AN1590**

FECHA RECEPCIÓN DATE OF RECEPTION	22/05/2018	SOLICITANTE / APPLICANT  PIERRE FREY SAS 47 RUE DES PETITS-CHAMPS FR-75001 PARIS  Att. VIRGINIE GENDROT
FECHA ENSAYOS DATE TEST	Inicio / Starting: 08/06/2018 Finalización / Ending: 13/06/2018	

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS  DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF SAMPLES	MUESTRAS REFERENCIADAS / SAMPLES REFERENCED:  -“FP522 ESTEREL”.
---	---

ENSAYOS REALIZADOS  TESTS CARRIED OUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- INFLAMABILIDAD CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION DIRECTA DE LA LLAMA <i>IGNITABILITY WHEN SUBJECTED TO DIRECT IMPINGEMENT OF FLAME</i></li> <li>- DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE ÚNICO OBJETO ARDIENDO (SBI) / <i>DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOUR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI)</i></li> </ul> <p>ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de la European Cooperation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), en materia de ensayos. / <i>ENAC is a signatory to the Multilateral Agreement (MLA), (MRA Mutual Recognition Agreement) of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), in testing.</i></p>
--	---

SE ADJUNTAN ATTACHED	---	MUESTRA(S) SAMPLE(S)	LACRADA(S) SEALED	PÁG. PAGE	1	DE OF	12
-------------------------	-----	-------------------------	----------------------	--------------	---	----------	----



## RESULTADOS / RESULTS

### INFLAMABILIDAD CUANDO SE SOMETEN A LA ACCION DIRECTA DE LA LLAMA

#### IGNITABILITY WHEN SUBJECTED TO DIRECT IMPINGEMENT OF FLAME

##### Norma

###### Standard

EN ISO 11925-2:2010

##### Equipo

###### Equipment

Quemador y cámara de combustión

*Burner and combustion chamber*

##### Desviaciones de la norma

###### Standard deviations

Numero de probetas, a petición del cliente

*Number of test pieces, according to client*

##### Acondicionamiento

###### Conditioning

El acondicionamiento se realiza según norma EN 13238:2010 Según esta norma el acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante.

*The conditioning is in accordance with the standard EN 13238:2010. According to this standard the conditioning must be by fixed period of time or until constant weight.*

##### Introducción

###### Introduction

El ensayo del Pequeño Quemador está basado en una norma europea elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 127 "Seguridad frente al fuego en edificios".

Ha sido desarrollada bajo un mandato dado a CEN por la Comisión Europea y soporta el requisito esencial "seguridad en caso de incendio" de la Directiva de Productos de Construcción (89/106/CEE).

*The Small Flame test is based on an European Standard elaborated by Technical Committee CEN/TC 127 "Fire safety in Buildings".*

*It has been developed under a mandate given to CEN by the European Commission, and supports the essential requirement "safety in case of fire" of the Construction Products Directive (89/106/CEE).*

##### Descripción ensayo

###### Test description

Método de ensayo para la determinación de la inflamabilidad de los productos de construcción mediante aplicación directa de llama pequeña, con radiación nula y utilizando muestras ensayadas en orientación vertical.

*Method of test for determining the ignitability of building products by direct small flame impingement under zero impressed irradiance using specimens tested in a vertical orientation.*

##### Material a ensayar

###### Test Material

La empresa ha proporcionado el material necesario para realizar este ensayo y determinar las características de reacción al fuego de este material. Las dimensiones de cada muestra son 250 x 90 mm.

*The firm has provided the laboratory with enough material to determine the reaction to fire characteristics of the material. The dimensions of each sample are 250 mm x 90 mm.*

>>>



## RESULTADOS / RESULTS

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones de ensayo particulares. No pretenden constituir el único criterio de valoración del riesgo de incendio potencial del producto en servicio.

*The test results relate to the behavior of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

### DESCRIPCIÓN DE MUESTRA DESCRIPTION OF SAMPLE

#### Descripción de muestra y aplicación uso final Sample description and end use application

Revestimiento mural decorativo en formato rollo. Referencia: "FP522 ESTEREL" según cliente.  
*Decorative in roll form. Reference: "FP522 ESTEREL", according to client.*

**Composición**  
*Composition* Cara vista/outside: 45% pasta de madera/woodpulp – 15% poliéster/polyester – 20% aglutinante/binder – 20% relleno mineral/mineral filler  
 Capa trasera/back layer: 100% no tejido/nonwoven, según cliente/according to client

**Gramaje**  
*Weight* Cara vista/outside: 135 g/m<sup>2</sup>, según cliente/according to client

**Densidad**  
*Density* No facilitado por el cliente.  
*Not provided by client.*

**Espesor**  
*Thickness* Cara vista/outside: < 1mm  
 Capa trasera/back layer: < 1mm, según cliente/according to client

#### Especificaciones de montaje Mounting specifications

El material va pegado sobre un substrato normalizado de yeso laminado, con densidad de (700 ± 100) Kg/m<sup>3</sup>, espesor 12±2 mm y Euroclase A2-s1d0, con 250 g/m<sup>2</sup> de cola ovalit TM, según cliente.  
*Material is fixed over a gypsum plasterboard standard substrate, having a density of 700 ± 100) Kg/m<sup>3</sup>, 12±2 mm thick and Euroclase A2-s1d0, adhered to it with 250 g/m<sup>2</sup> of a ovalit TM adhesive, according to client.*

### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS DESCRIPTION OF SAMPLING PROCEDURE

No procede  
*Not applicable*



## RESULTADOS / RESULTS

### Condiciones ambientales de ensayo

*Environmental Test Conditions*

23.0°C y/and 44.5% HR

### Posición de la aplicación de la llama

*Position of flame application*

Superficie

*Surface*

### Tiempo de aplicación de llama

*Flame application time*

30 segundos

*30 seconds*

### Duración total del ensayo

*Total test duration*

60 segundos

*60 seconds*

### Fecha ensayo

*Date test*

12/06/2018

### Incertidumbre de la muestra

*Sample uncertainty*

± 0,561 s; ± 2,393 mm

### Resultados

*Results*

Muestras <i>Samples</i>	Ignición <i>Ignition</i>		La llama alcanza los 150 mm. sobre el punto de aplicación		Ignición del papel de filtro	
			<i>The flame tip reaches 150 mm. above the flame application point</i>		<i>Ignition of the filter paper</i>	
1	No	0 s	No	0 s	No	0 s
2	No	0 s	No	0 s	No	0 s

///



## RESULTADOS / RESULTS

### DETERMINACION DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO MEDIANTE ÚNICO OBJETO ARDIENDO (SBI)

#### DETERMINATION OF THE BURNING BEHAVIOUR USING SINGLE BURNING ITEM (SBI)

##### Norma

###### Standard:

EN 13823:2010+A1:2014

##### Equipo

###### Equipment:

SBI

##### Desviaciones de la norma

###### Standard deviations

Sólo se ensaya una probeta a petición del cliente

*Just one sample is tested, according to client*

##### Acondicionamiento

###### Conditioning

El acondicionamiento se realiza según norma EN 13238:2010. Según esta norma el acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante.

*The conditioning is in accordance with the standard EN 13238:2010. According to this standard the conditioning must be by fixed period of time or until constant weight.*

##### Introducción

###### Introduction

El ensayo del Único Objeto Ardiendo (SBI) está basado en una norma europea preparada por el Comité Técnico CEN/TC 127 "Seguridad frente al fuego en edificios".

Ha sido desarrollada bajo un mandato dado a CEN por la Comisión Europea y soporta el requisito esencial "seguridad en caso de incendio" de la Directiva de Productos de Construcción (89/106/CEE).

*The "Single Burning Item" (SBI) test is based on an European Standard prepared by Technical Committee CEN/TC 127 "Fire safety in Buildings".*

*It has been developed under a mandate given to CEN by the European Commission, and supports the essential requirement "safety in case of fire" of the Construction Products Directive (89/106/CEE).*

##### Descripción ensayo

###### Test description

Método de ensayo para determinar el comportamiento de la reacción al fuego de productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, cuando se exponen al ataque térmico de un único objeto ardiendo (SBI) durante un periodo de 21 minutos.

*Method for determining reaction to fire performance of construction products excluding floorings, when exposed to thermal attack by a single burning item (SBI), during 21 minutes.*

##### Material a ensayar

###### Test Material

La empresa ha proporcionado el material necesario para formar a partir de dos alas, llamadas ala corta y ala larga, 3 muestras de ensayo en forma de esquina necesarias para realizar este ensayo y determinar las características de reacción al fuego de este material. Las dimensiones de cada ala son 1000 x 1500 mm para el ala larga y 500 x 1500 mm para el ala corta.

*The firm has provided the laboratory with enough material to assemble 3 corner specimen consisting of two wings, designated the short and long wings respectively, in order to determine the reaction to fire characteristics of the material. The dimensions of the wings are 1000 mm x 1500 mm for the long wing and 500 mm x 1500 mm for the short wing.*

>>>



## RESULTADOS / RESULTS

### DESCRIPCIÓN DE MUESTRA DESCRIPTION OF SAMPLE

#### Descripción de muestra y aplicación uso final Sample description and end use application

Revestimiento mural decorativo en formato rollo. Referencia: "FP522 ESTEREL" según cliente.  
*Decorative in roll form. Reference: "FP522 ESTEREL", according to client.*

#### Composición Composition

Cara vista/*outside*: 45% pasta de madera/*woodpulp* – 15% poliéster/*polyester* – 20% aglutinante/*binder* – 20% relleno mineral/*mineral filler*  
Capa trasera/*back layer*: 100% no tejido/*nonwoven*, según cliente/*according to client*

#### Gramaje Weight

No facilitado por el cliente.  
*Not provided by client.*

#### Densidad Density

No facilitado por el cliente.  
*Not provided by client.*

#### Espesor Thickness

Cara vista/*outside*: < 1mm  
Capa trasera/*back layer*: < 1mm, según cliente/*according to client*

#### Especificaciones de montaje Mounting specifications

Muestra con junta vertical a 200 mm del borde del ala larga, va pegado sobre un substrato normalizado de yeso laminado, con densidad de  $(700 \pm 100) \text{ Kg/m}^3$ , espesor  $12 \pm 2 \text{ mm}$  y Euroclase A2-s1d0, con  $250 \text{ g/m}^2$  de cola ovalit TM, según cliente.

*The sample has a vertical joint 200 mm from point 0. Material is fixed over a gypsum plasterboard standard substrate, having a density of  $(700 \pm 100) \text{ Kg/m}^3$ ,  $12 \pm 2 \text{ mm}$  thick and Euroclase A2-s1d0, adhered to it with  $250 \text{ g/m}^2$  of a ovalit TM adhesive, according to client.*

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretenden constituir el único criterio de valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto.

*The test results relate to the behavior of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

>>>



## RESULTADOS / RESULTS

Fotografías muestra  
*Samples photographs:*

**Antes**  
*Before*



**Después. Probeta 1**  
*After. Specimen 1*



>>>



## RESULTADOS / RESULTS

### Resultados:

#### Results:

Las siguientes observaciones y datos han sido obtenidos a partir del ensayo:

- Por observación visual antes, durante y después del ensayo
- Resultados registrados automáticamente
- Resultados calculados a partir de los datos anteriores

*The following observations and data can be deducted from the test:*

- *Visual observations before, during and after the test*
- *Automatically measured results*
- *Results calculated from the data above*

	<b>Probeta 1</b> <i>Specimen 1</i>
<b>1. Fecha de ensayo</b> <i>Date of testing</i>	12/06/2018
<b>2. Tipo de acondicionamiento</b> <i>Type of Conditioning</i>	Por peso/ <i>By weight</i>
<b>3. Horas de acondicionamiento (h)</b> <i>Conditioning hours (h)</i>	N/P
<b>4. Masa Inicial (kg)</b> <i>Initial mass (kg)</i>	25,042
<b>5. Masa Final (kg)</b> <i>Final mass (kg)</i>	25,056

<b>Condiciones antes del ensayo</b> <i>Pre-test conditions</i>	<b>Probeta 1</b> <i>Specimen 1</i>
<b>6. Presión ambiente (Pa)</b> <i>Ambient pressure (Pa)</i>	95382
<b>7. Humedad relativa ambiente (%H<sub>2</sub>O)</b> <i>Ambient relative humidity (%H<sub>2</sub>O)</i>	38,0
<b>8. Volumen extracción (m<sup>3</sup>/s)</b> <i>Exhaust rate combustion gases (m<sup>3</sup>/s)</i>	0,60
<b>9. Transmitancia de la luz (%)</b> <i>Light transmission in exhaust duct (%)</i>	100,02
<b>10. Porcentaje O<sub>2</sub> (%)</b> <i>O<sub>2</sub> (%) fraction in exhaust duct (%)</i>	20,948
<b>11. Porcentaje CO<sub>2</sub> (%)</b> <i>CO<sub>2</sub> (%) fraction in exhaust duct (%)</i>	0,041
<b>12. Temperatura ambiente (°C)</b> <i>Ambient temperature (°C)</i>	26,5
<b>13. T media en la zona de medición (°C)</b> <i>Mean temperature at the height of the measuring section (°C)</i>	28,97

>>>





## RESULTADOS / RESULTS

Sucesos registrados <i>Recorded events</i>	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>
14. Propagación lateral llama ala larga LFSedge <i>Lateral flame spread on the LFSedge long specimen wing</i>	No/No
15. Fogonazos superficiales <i>Surface flash</i>	No/No
16. Humo que no entra en la campana <i>Smoke not entering hood</i>	No/No
17. Caída de parte del material <i>Failing of specimen parts</i>	No/No
18. Fallo en la fijación del soporte <i>Mutual fixing of backing board failed</i>	No/No
19. Tendencia a la deformación / caída de la muestra <i>Tendency towards distortion / collapse of the specimen</i>	No/No
20. Sucesos adicionales <i>Additional events</i>	No/No
21. Caída de gotas o partículas (antes o después de 10s) <i>Falling of drops or particles (before or after 10s)</i>	No/No

Condiciones finales de ensayo <i>End of test conditions</i>	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>
22. Concentración O <sub>2</sub> (vol%) <i>Concentration O<sub>2</sub> (vol%)</i>	20,932
23. Concentration CO <sub>2</sub> (vol%) <i>Concentration CO<sub>2</sub> (vol%)</i>	0,048
24. Transmitancia de la luz (%) <i>Light Transmissior (%)</i>	100,39

Cálculo de resultados <i>Calculated results</i>	Probeta 1 <i>Specimen 1</i>
25. FIGRA <sub>0.2</sub> (W/s) <i>FIGRA<sub>0.2</sub> (W/s)</i>	138,24
26. FIGRA <sub>0.4</sub> (W/s) <i>FIGRA<sub>0.4</sub> (W/s)</i>	91,90
27. THR <sub>600s</sub> (MJ) (Liberación total de calor) <i>THR<sub>600s</sub> (MJ) (Total heat release)</i>	1,55
28. SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ) <i>SMOGRA (m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>)</i>	0,00
29. TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> ) (Producción total de humos) <i>TSP<sub>600s</sub>(m<sup>2</sup>) (Total smoke production)</i>	25,91

>>>



## RESULTADOS / RESULTS

### Resultados valores medios

#### Results mean values:

La clasificación de la reacción al fuego de materiales de revestimiento de paredes, conforme a la norma EN 13501-1, se establece en base al ensayo de al menos tres probetas del SBI, aparte de los ensayos de inflamabilidad frente al ataque de una llama pequeña según norma EN ISO 11925-2. En este caso, como sólo se ha realizado el ensayo de una probeta de SBI no puede conferirse una clasificación del material. En la hipótesis de tener tres resultados similares a los obtenidos y que cumplierse los requisitos de inflamabilidad frente al ataque de una pequeña llama, la clasificación del producto sería C-s1,d0

*Wall coverings materials fire reaction classification according to EN 13501-1 standard is based on test results of at least three SBI specimens, furthermore the ignitability small flame test according to EN ISO 11925-2 fulfillment. In this case, as only one SBI specimen has been tested, a material classification can't be assessed. If hypothetically four specimens had been tested and results had been similar to the obtained results, and small flame ignitability tests criteria had been achieved, material classification would be C-s1,d0*

### Definiciones

#### Definitions:

- **FIGRA:** Valor máximo del cociente de liberación de calor de la muestra y el tiempo en que ocurre.
- **FIGRA<sub>0,2 MJ</sub>:** Valor máximo del cociente de liberación de calor de la muestra y el tiempo en que ocurre, utilizando un umbral de THR de 0.2 MJ.
- **FIGRA<sub>0,4 MJ</sub>:** Valor máximo del cociente de liberación de calor de la muestra y el tiempo en que ocurre, utilizando un umbral de THR de 0.4 MJ. Cuando FIGRA<sub>0,2 MJ</sub> > 120 W/s, se considera FIGRA<sub>0,4 MJ</sub>.
- **SMOGRA:** Velocidad de crecimiento del humo. Valor máximo del cociente de producción de humo de la muestra y el tiempo en el que ocurre.
- **THR<sub>600s</sub>:** Liberación total de calor durante los primeros 600 segundos de exposición al quemador principal.
- **TSP<sub>600s</sub>:** Producción total de humo en los primeros 600 segundos de exposición al quemador principal.
- **LFS:** Propagación lateral de la llama en el ala larga de la muestra.
- **FIGRA:** Maximum of the quotient of heat release rate from the specimen and the time of its occurrence.
- **FIGRA<sub>0,2 MJ</sub>:** Maximum of the quotient of heat release rate from the specimen and the time of its occurrence, using a THR threshold of 0.2 MJ.
- **FIGRA<sub>0,4 MJ</sub>:** Maximum of the quotient of heat release rate from the specimen and the time of its occurrence, using a THR threshold of 0.2 MJ. FIGRA<sub>0,2 MJ</sub> > 120 W/s, FIGRA<sub>0,4 MJ</sub> is considered.
- **SMOGRA:** Smoke growth rate. The maximum of the quotient of smoke production rate from the specimen and the time of its occurrence.
- **THR<sub>600s</sub>:** Total heat release from the specimen in the first 600 s of exposure to the main burner flames.
- **TSP<sub>600s</sub>:** Total smoke production from the specimen in the first 600 s of exposure to the main burner.
- **LFS:** Lateral flame spread on the long specimen wing.





>>>



## RESULTADOS / RESULTS

**Gráficos**  
*Graphs:*

Probeta 1  
*Specimen 1*

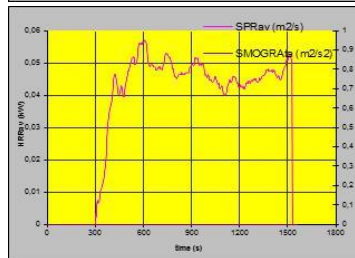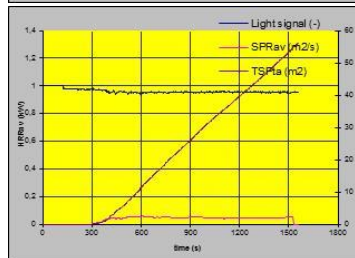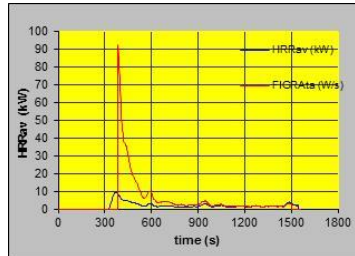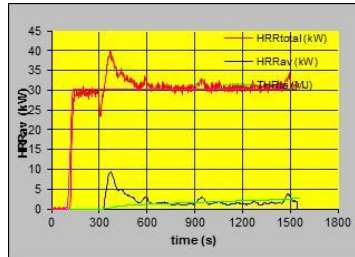

///



**Celia Dolça**  
**Responsable Lab. Comportamiento al**  
**fuego**  
*Head of Fire Behaviour lab.*

**CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD**

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento.
- 3.- El informe original emitido se guarda en AITEX. Al cliente se le proporciona una copia electrónica que conserva el valor de original, y será válida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. Una copia impresa con el logotipo de AITEX marcado con el cuño seco en todas las páginas, conserva el valor de original.
- 4.- Los resultados se consideran propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AITEX se abstendrá de comunicarlos a un tercero. Transcurrido un mes, AITEX podrá utilizar los resultados con fines estadísticos o científicos.
- 5.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.
- 6.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 7.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 8.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una  $k=2$  (probabilidad de cobertura del 95%). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 9.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseara efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 10.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 11.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 12.- Los laboratorios de AITEX se encuentran en Alcoy.
- 13.- El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas para la realización de los ensayos.

**LIABILITY CLAUSES**

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document
- 3.- The original test report is kept in AITEX. An electronic copy of it is delivered to the customer which keeps the value from the original one as far as the security properties of the document are not violated. A hard copy of this report with the AITEX logotype sealed in all the pages, keeps the original value.
- 4.- The results are considered to be the property of the applicant, and AITEX will not communicate them to third parties without prior permission. After one month, AITEX may use the results for statistical or scientific purposes.
- 5.- None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.
- 6.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 7.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 8.- The uncertainties of the tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a  $k = 2$  (probability of coverage of 95%). If not informed, they are available to the client in AITEX.
- 9.- The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.
- 10.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 11.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.
- 12.- AITEX laboratories are placed in Alcoy.
- 13.- The client must attend at all times, the dates for conducting the tests.